



รูปงานก่อสร้าง Man Hole TYPE O/J

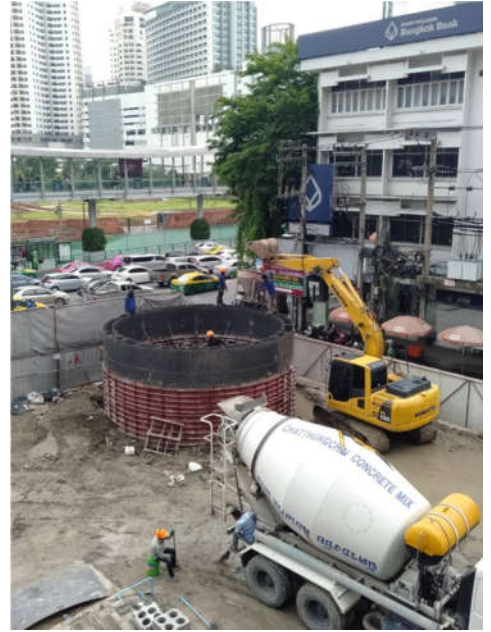

รูปงานก่อสร้าง Man Hole TYPE T-3/1

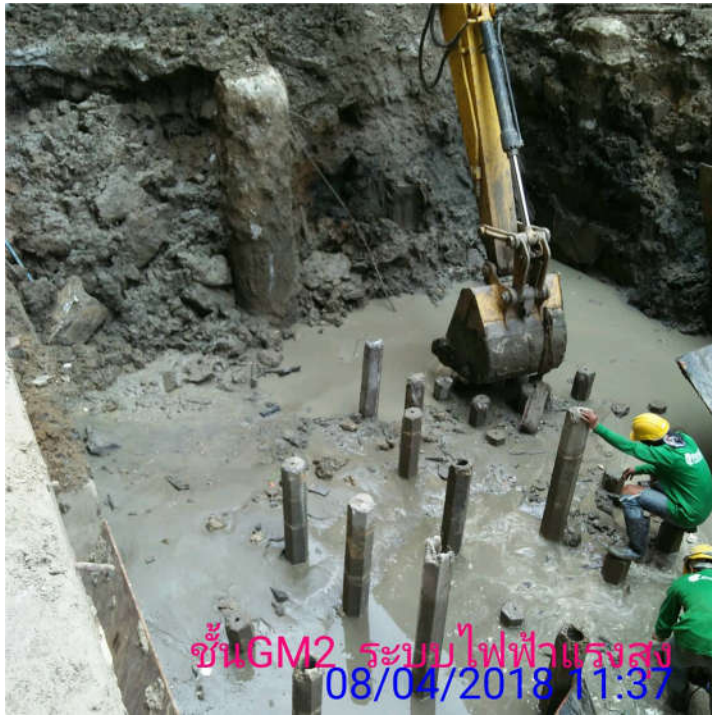

รูปงานก่อสร้าง Man Hole TYPE L-1/1D



รูปงานก่อสร้าง Man Hole TYPE A2/1 และ TYPE A3/1



รูปงานก่อสร้าง Duct Bank 4x5 20-Ø127mm.(ID)RTRC.



รูปงานก่อสร้าง Duct Bank 4x5 20-Ø127mm.(ID)RTRC.




รูปงานก่อสร้าง Duct Bank 2x2 4-Ø127mm.(ID)RTRC.



รูปงานก่อสร้าง Duct Bank 2x2 4-Ø127mm.(ID)RTRC.




รูปงานร้อยสายไฟ 3x(1/C-240mm²) CU XLPE ของการไฟฟ้า.

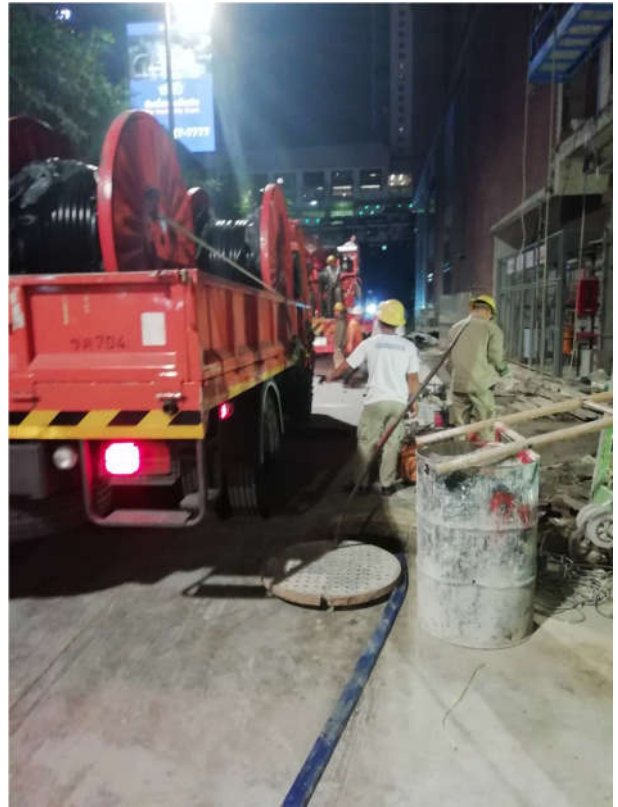

รูปงานติดตั้ง RING MAIN UNIT

RMU1, RMU2, P-HV1, P-HV2 อยู่ใน Substation ภายนอกอาคาร , HV1-HV4 อยู่ห้องเครื่องชั้น 9 ตึก M2

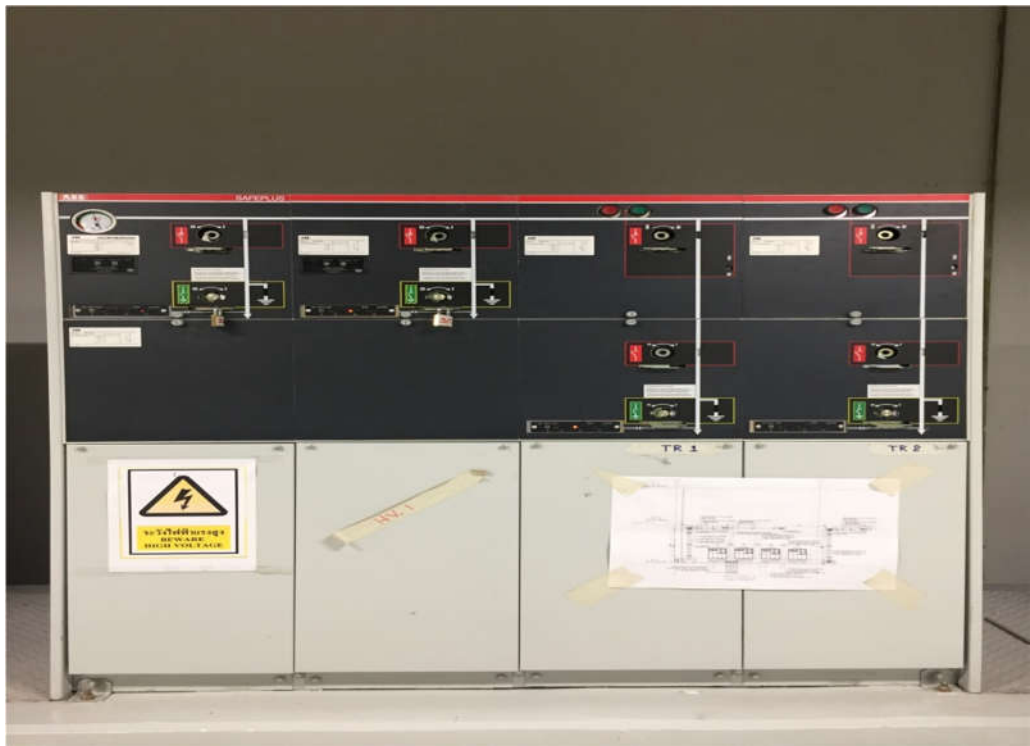

รูปงานติดตั้ง TRANSFORMER จัดเตรียม 8 ชุด Dry Type 2000kVA Coil เป็น ทองแดง ติดตั้งที่ห้องเครื่องชั้น 9 ตึก M2



รูปงานติดตั้ง GENERATOR จัดเตรียม 2 ชุด Standby Rate 2000kVA ATS 4P 3000A Open Transition

ติดตั้งที่ห้องเครื่องชั้น 9 ตึก M2



รูปงานติดตั้ง MAIN DISTRIBUTION BOARD MDB 8 ชุด EMDB 2 ชุด LOCAL FORM 3B



รูปงานติดตั้ง BUSWAY : AL 3P 4W IP 54 Insulation Class ไม่ต่ำกว่า Class B ขนาด 3,000 A , 2,000 A , 1,250 A




รูปงานติดตั้ง LIGHTNING PROTECTION+GROUNDING SYSTEM



รูปงานติดตั้ง LIGHTNING SYSTEM

ภายนอกอาคาร

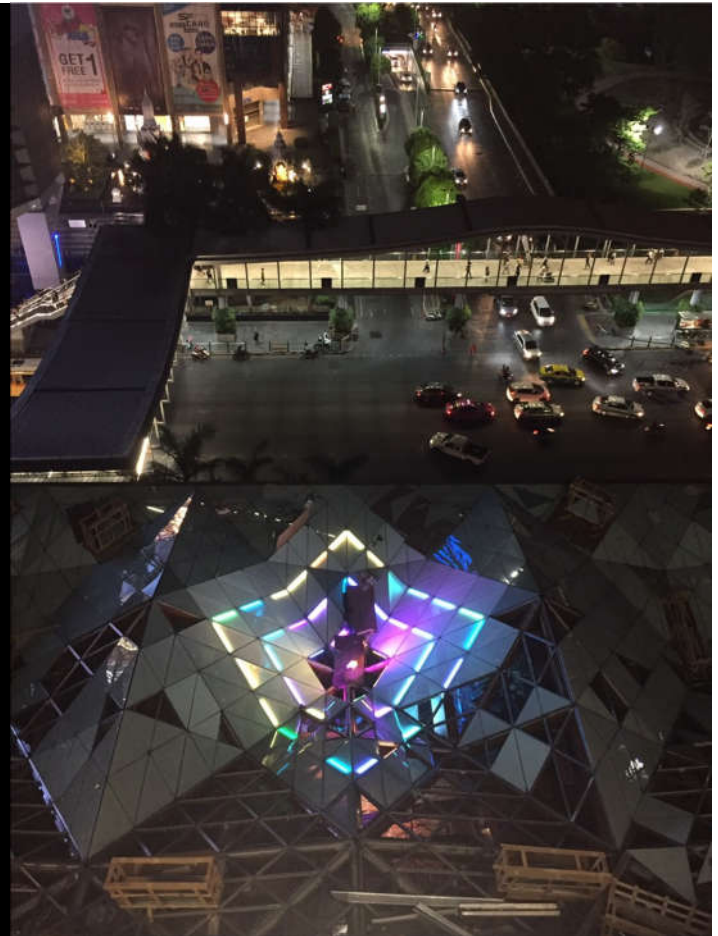


รูปงานติดตั้ง LIGHTNING SYSTEM

ภายในอาคาร



รูป โครงการ THE MARKET BANGKOK

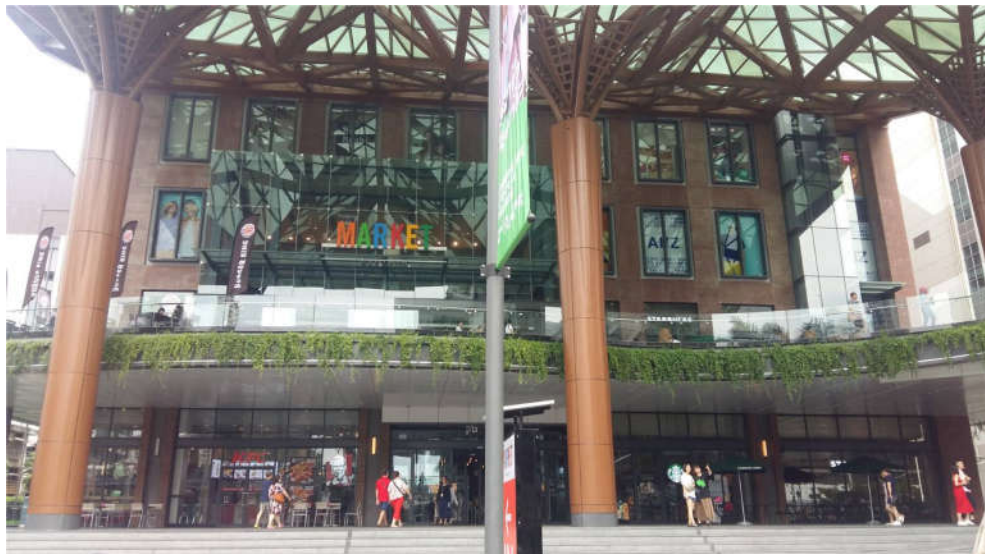

รูปงานติดตั้งท่อและร้อยสายไฟ ของระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าสื่อสาร



ชั้น 5M1 ร้อยสายควบคุมอาคารอัตโนมัติ
02/04/2018 14:50



ชั้น B1M1 ร้อยสายระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
03/04/2018 14:20



ชั้น 5M1 เก็บงานย้ำสายปิดฝาบล๊อค
03/04/2018 14:34



ชั้น 5M1 เก็บงานย้ำสายปิดฝาบล๊อค
03/04/2018 14:33



2 เม.ย. 2018 16:01:51








03/04/2018 14:28:10



3 เม.ย. 2018 11:11:03

รูปงานทดสอบ ของระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าสื่อสาร

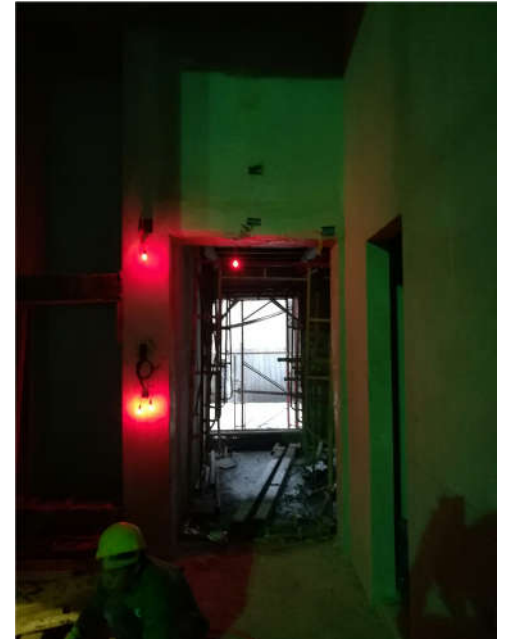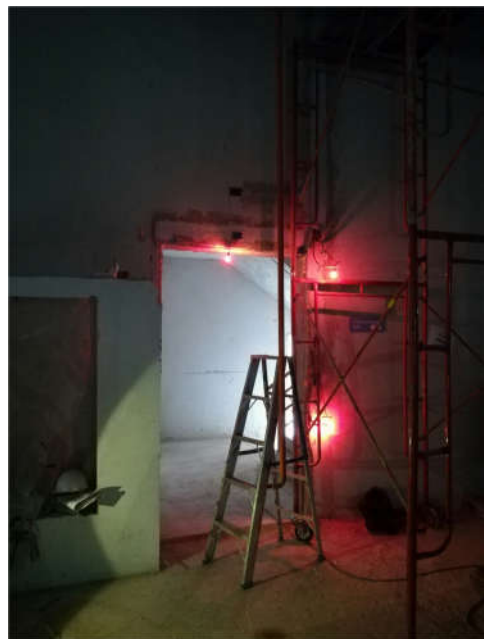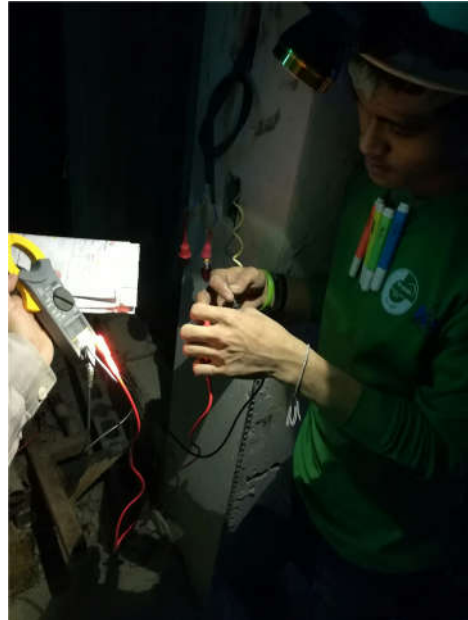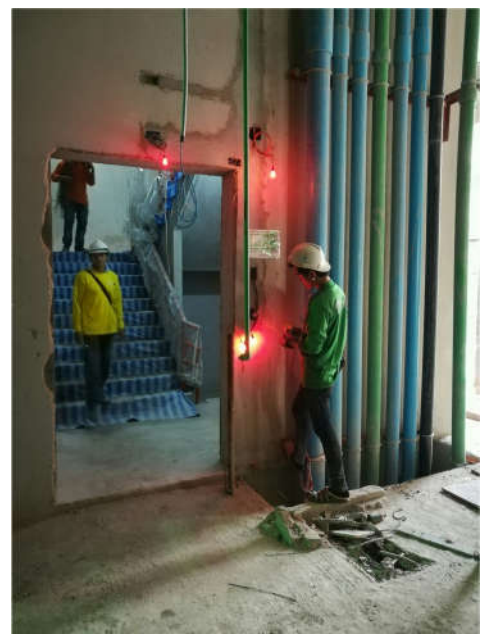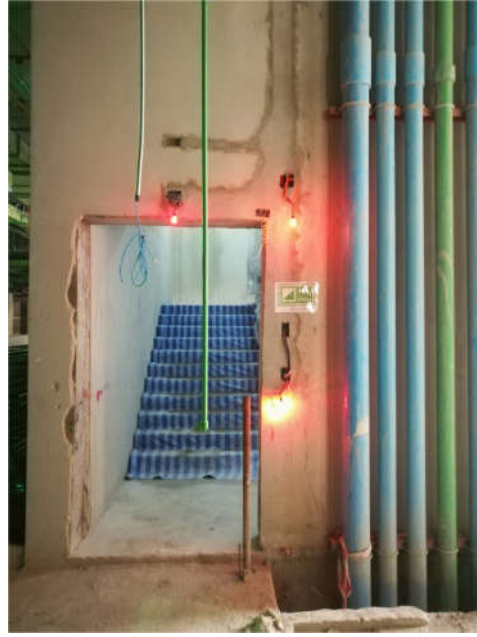

รูปงานติดตั้ง DB , LP

